

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ VINH BẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46/TTYTVB

Vinh Bảo, ngày 15 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

CƠ SỞ DỮ LIỆU KIẾN TIÊM CHỨNG

Kính gửi: Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hải Phòng

Tên cơ sở thông báo: Phòng tiêm chủng - Trung tâm Y tế Vinh Bảo

Địa chỉ: Đường 10, xã Vinh Bảo, Thành phố Hải Phòng

Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Ứng

Điện thoại liên hệ: 0944732658

Email (nếu có): phamungvbhp@gmail.com

Căn cứ Nghị định số 104/2016/ND - CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

GIÁM ĐỐC TTYT



Phạm Thị Ứng

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ VINH BẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~B2~~ / VB - TTYT

Vinh Bảo, ngày 15 tháng 8 năm 2025

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế Hải Phòng.

Tên cơ sở: Phòng tiêm chủng – Trung tâm Y tế Vinh Bảo

Địa chỉ: Đường 10, Xã Vinh Bảo, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253. 899.238 Email: trungtamylevinhbao@gmail.com

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định chi tiết một số điều của nghị định số 104/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục đề đàm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những hồ sơ liên quan xin công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (xin gửi kèm hồ sơ liên quan).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về sơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị. 

Thủ trưởng đơn vị
(~~Ký tên~~ đóng dấu)




GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Ung



SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TẦNG I TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH BẢO

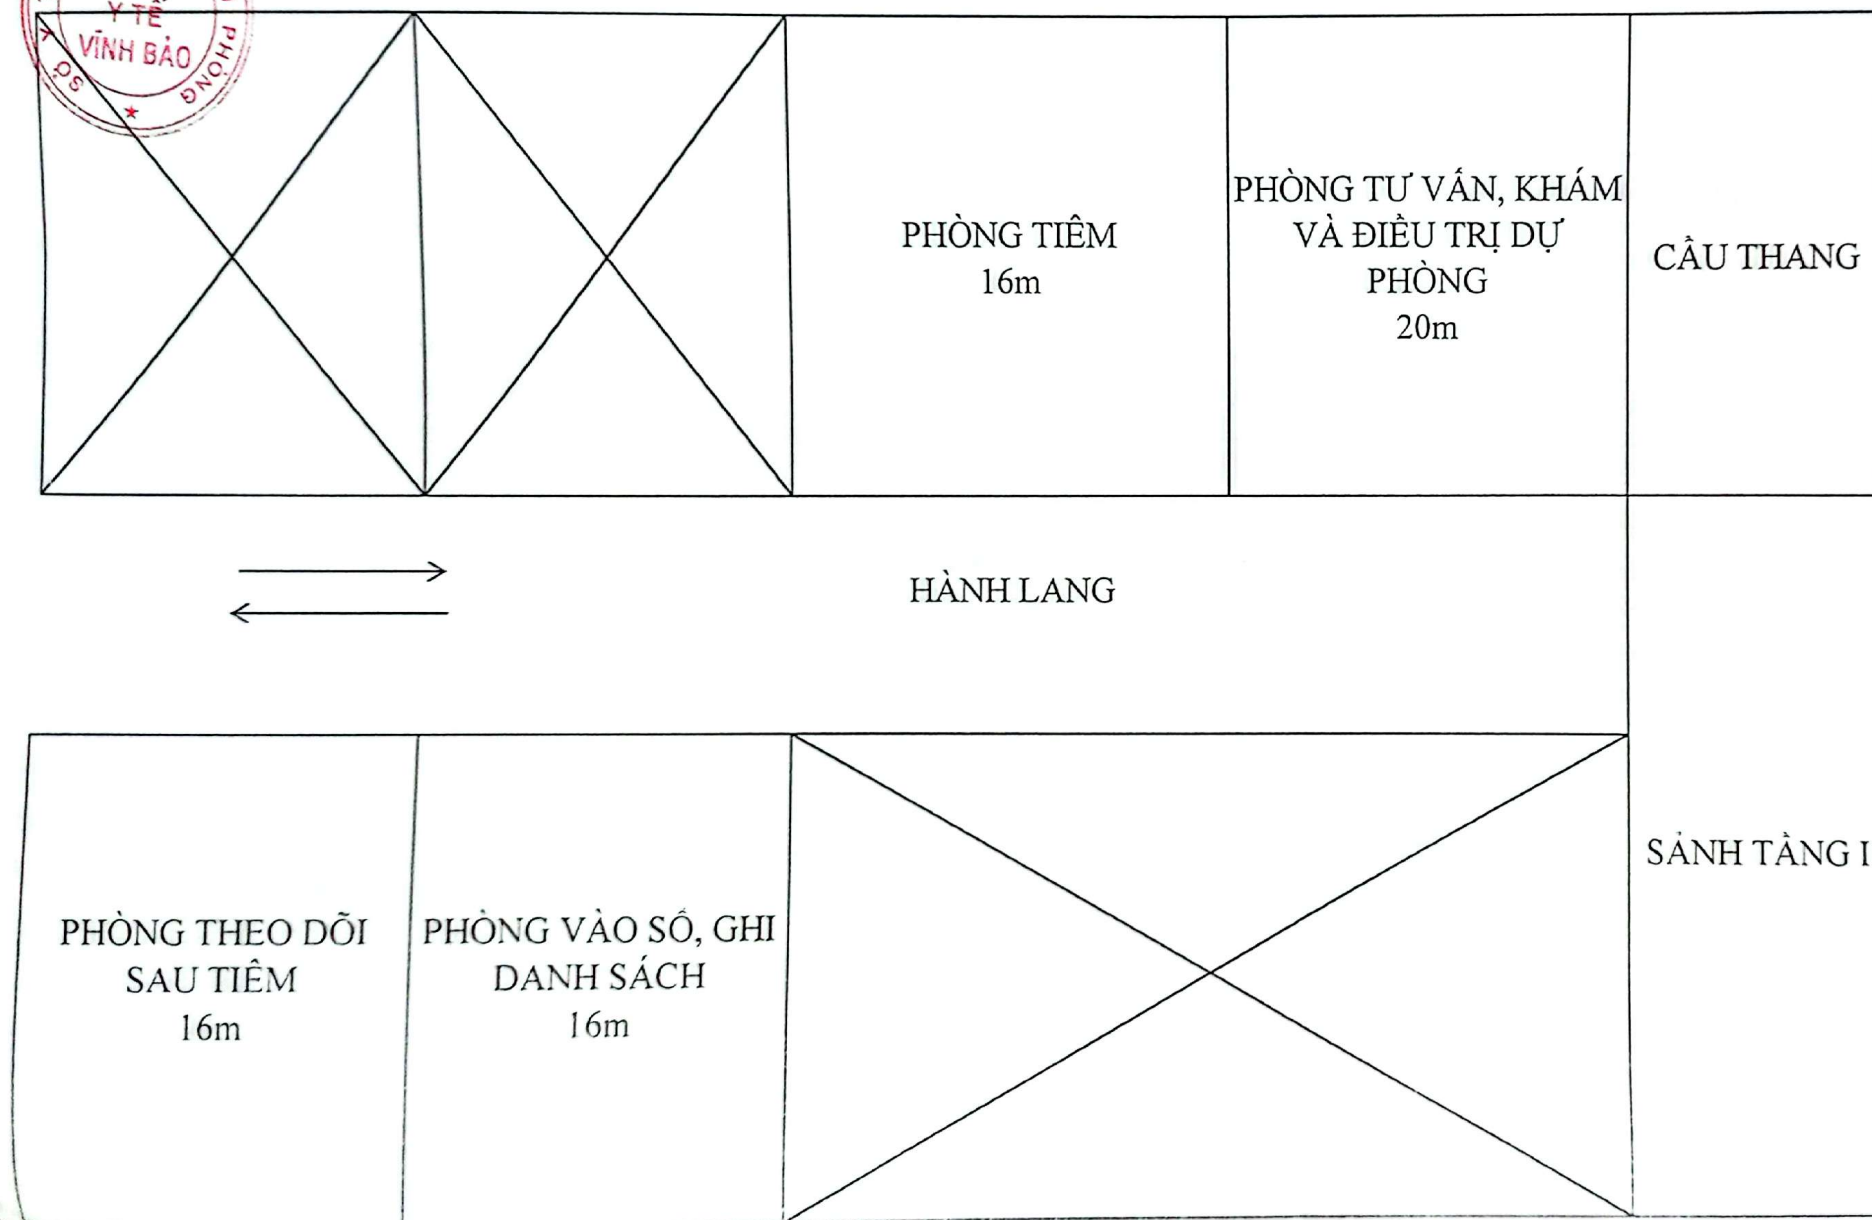


Vĩnh Bảo, ngày 15 tháng 8 năm 2025

**BẢNG KÊ KHAI NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ
ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Công việc được giao phụ trách
1	Phạm Thị Ứng	Giám đốc	Ths. Bác sĩ	Tư vấn, khám sàng lọc theo dõi phản ứng sau tiêm
2	Nguyễn Quang Hưng	Trưởng khoa	Ths YTCC	Phụ trách chung, tư vấn tiêm chủng
3	Phạm Thị Thanh Khuyên	Trưởng phòng	Bác sĩ	Tư vấn, khám sàng lọc theo dõi phản ứng sau tiêm
4	Bùi Thị Thu Trang	Phó trưởng khoa	Cử nhân Điều dưỡng	Phụ trách công tác tiêm vắc xin, tư vấn, theo dõi phản ứng sau tiêm, vào sổ, theo dõi phản ứng sau tiêm
5	Phạm Thị Hà	Nhân viên	Bác sĩ	Tư vấn, khám sàng lọc, theo dõi phản ứng sau tiêm
6	Trương Thị Thu Hiền	Nhân viên	Bác sĩ YHDP	Tư vấn, khám sàng lọc, theo dõi phản ứng sau tiêm
7	Trần Văn Trọng	Nhân viên	Điều dưỡng CĐ	Phụ trách công tác tiêm vắc xin, tư vấn, theo dõi phản ứng sau tiêm, vào sổ, theo dõi phản ứng sau tiêm
8	Hà Thị Nhung	Nhân viên	Điều dưỡng CĐ	Phụ trách công tác tiêm vắc xin, tư vấn, theo dõi phản ứng sau tiêm, vào sổ theo dõi phản ứng sau tiêm
9	Nguyễn Thị Linh	Nhân viên	Cử nhân YTCC	Vào sổ, cập nhật phản mềm, theo dõi phản ứng sau tiêm

Thủ trưởng đơn vị

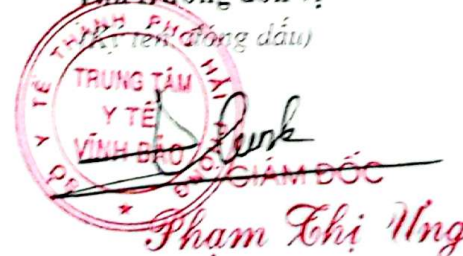(Ký tên, đóng dấu)

Phạm Thị Ứng

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ VINH BẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Bảo, ngày 15 tháng 8 năm 2025

**BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ Y TẾ
ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG**

STT	Tên trang thiết bị	Số lượng	Ký hiệu thiết bị (MODEL)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Tình trạng sử dụng	Ghi chú
1	Tủ lạnh	01	TCW3000	Luxembourg	Luxembourg	2015	Tốt	
2	Nhiệt kế nhiệt độ Vắc xin	02	Nhiệt kế chuột	Nhật	Nhật	2019	Tốt	
3	Phiên lạnh	20	Phiên lạnh	Việt Nam	Việt Nam	2019	Tốt	
4	Phích đựng Vắc xin	01	Giotyle	Ytalya	Ytalya	2019	Tốt	
5	Panh có mẫu, lọ cắm panh, hộp đựng bông cotton, khay chữ nhật	01	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	2021	Tốt	
6	Hộp chống sốc đủ cơ sở theo Thông tư 51	01	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	2021	Tốt	
7	Phác đồ chống sốc	01	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	2021	Tốt	
8	Nhiệt kế đo thân nhiệt đối tượng	05	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	2021	Tốt	
9	Huyết áp kế, ống nghe	01	Nhật	Nhật	Nhật	2021	Tốt	
10	Thùng rác thải y tế	02	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	2021	Tốt	
11	Hộp an toàn	10	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	2021	Tốt	
12	Bơm kim tiêm (0.5ml; 1ml; 3ml)		Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	2021	Tốt	

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

TRUNG TÂM Y TẾ VINH BẢO
GIAM ĐỐC
Phạm Thị Ung